PARTICOLARE PAR 1
Schema di principio realizzazione impianto Rivelazione Fumi

I rivelatori utilizzati nel sistema di rivelazione incendio devono essere conformi ai requisiti del sistema ID-Inim, secondo la EN 54-13/2005.
Il sistema è costituito da Touch e zero doppino e comunicazione peer-to-peer del tipo seriale.
Tutti i rivelatori sono dotati di isolatore di linea integrato che garantisce il funzionamento della linea anche in caso di corto circuito o apertura della stessa (SC-OI-dB dove per SC si PTS0803RO-S3/E1 e/o Tale caso il loop collegato ad entrambi gli ingressi di linea. Il sistema deve poi essere dotato di batteria tampone di riserva per la rete.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di controllo e segnalazione dei guasti (Ground Fault) che rileva eventuali differenziazioni rispetto al percorso di ritorno di modo tale che in danneggiamento accada non vada non comunque perdere l'altro cavo.



PARTICOLARE PAR 2
Schema di principio realizzazione impianto ALLARME ANTINTRUSIONE



PARTICOLARE PAR3
Schema di principio realizzazione impianto TVCC



PLANIMETRICO INSTALLAZIONE PARTI ESTERNE SCALA 1:200

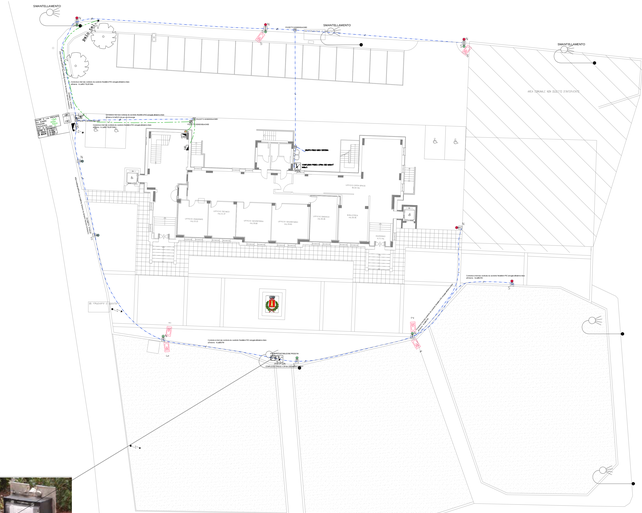
GIARDINO ALLAMARO
GIARDINO ALLAMARO
GIARDINO ALLAMARO
GIARDINO ALLAMARO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
PALESTRA
PALESTRA
PALESTR