




- ② Riferimenti per la Relazione
- Pericolosità idraulica da fonte comunale o PCA
 - Pericolosità idraulica da fonte consorziale
 - Pericolosità idraulica tipo moderata PI (da PAD)
 - Pericolosità idraulica tipo F o fluviale (da PAD)




COMUNE DI FONTANIVA
Piazza Libertà 1/17, 38014, Fontaniva (PD)

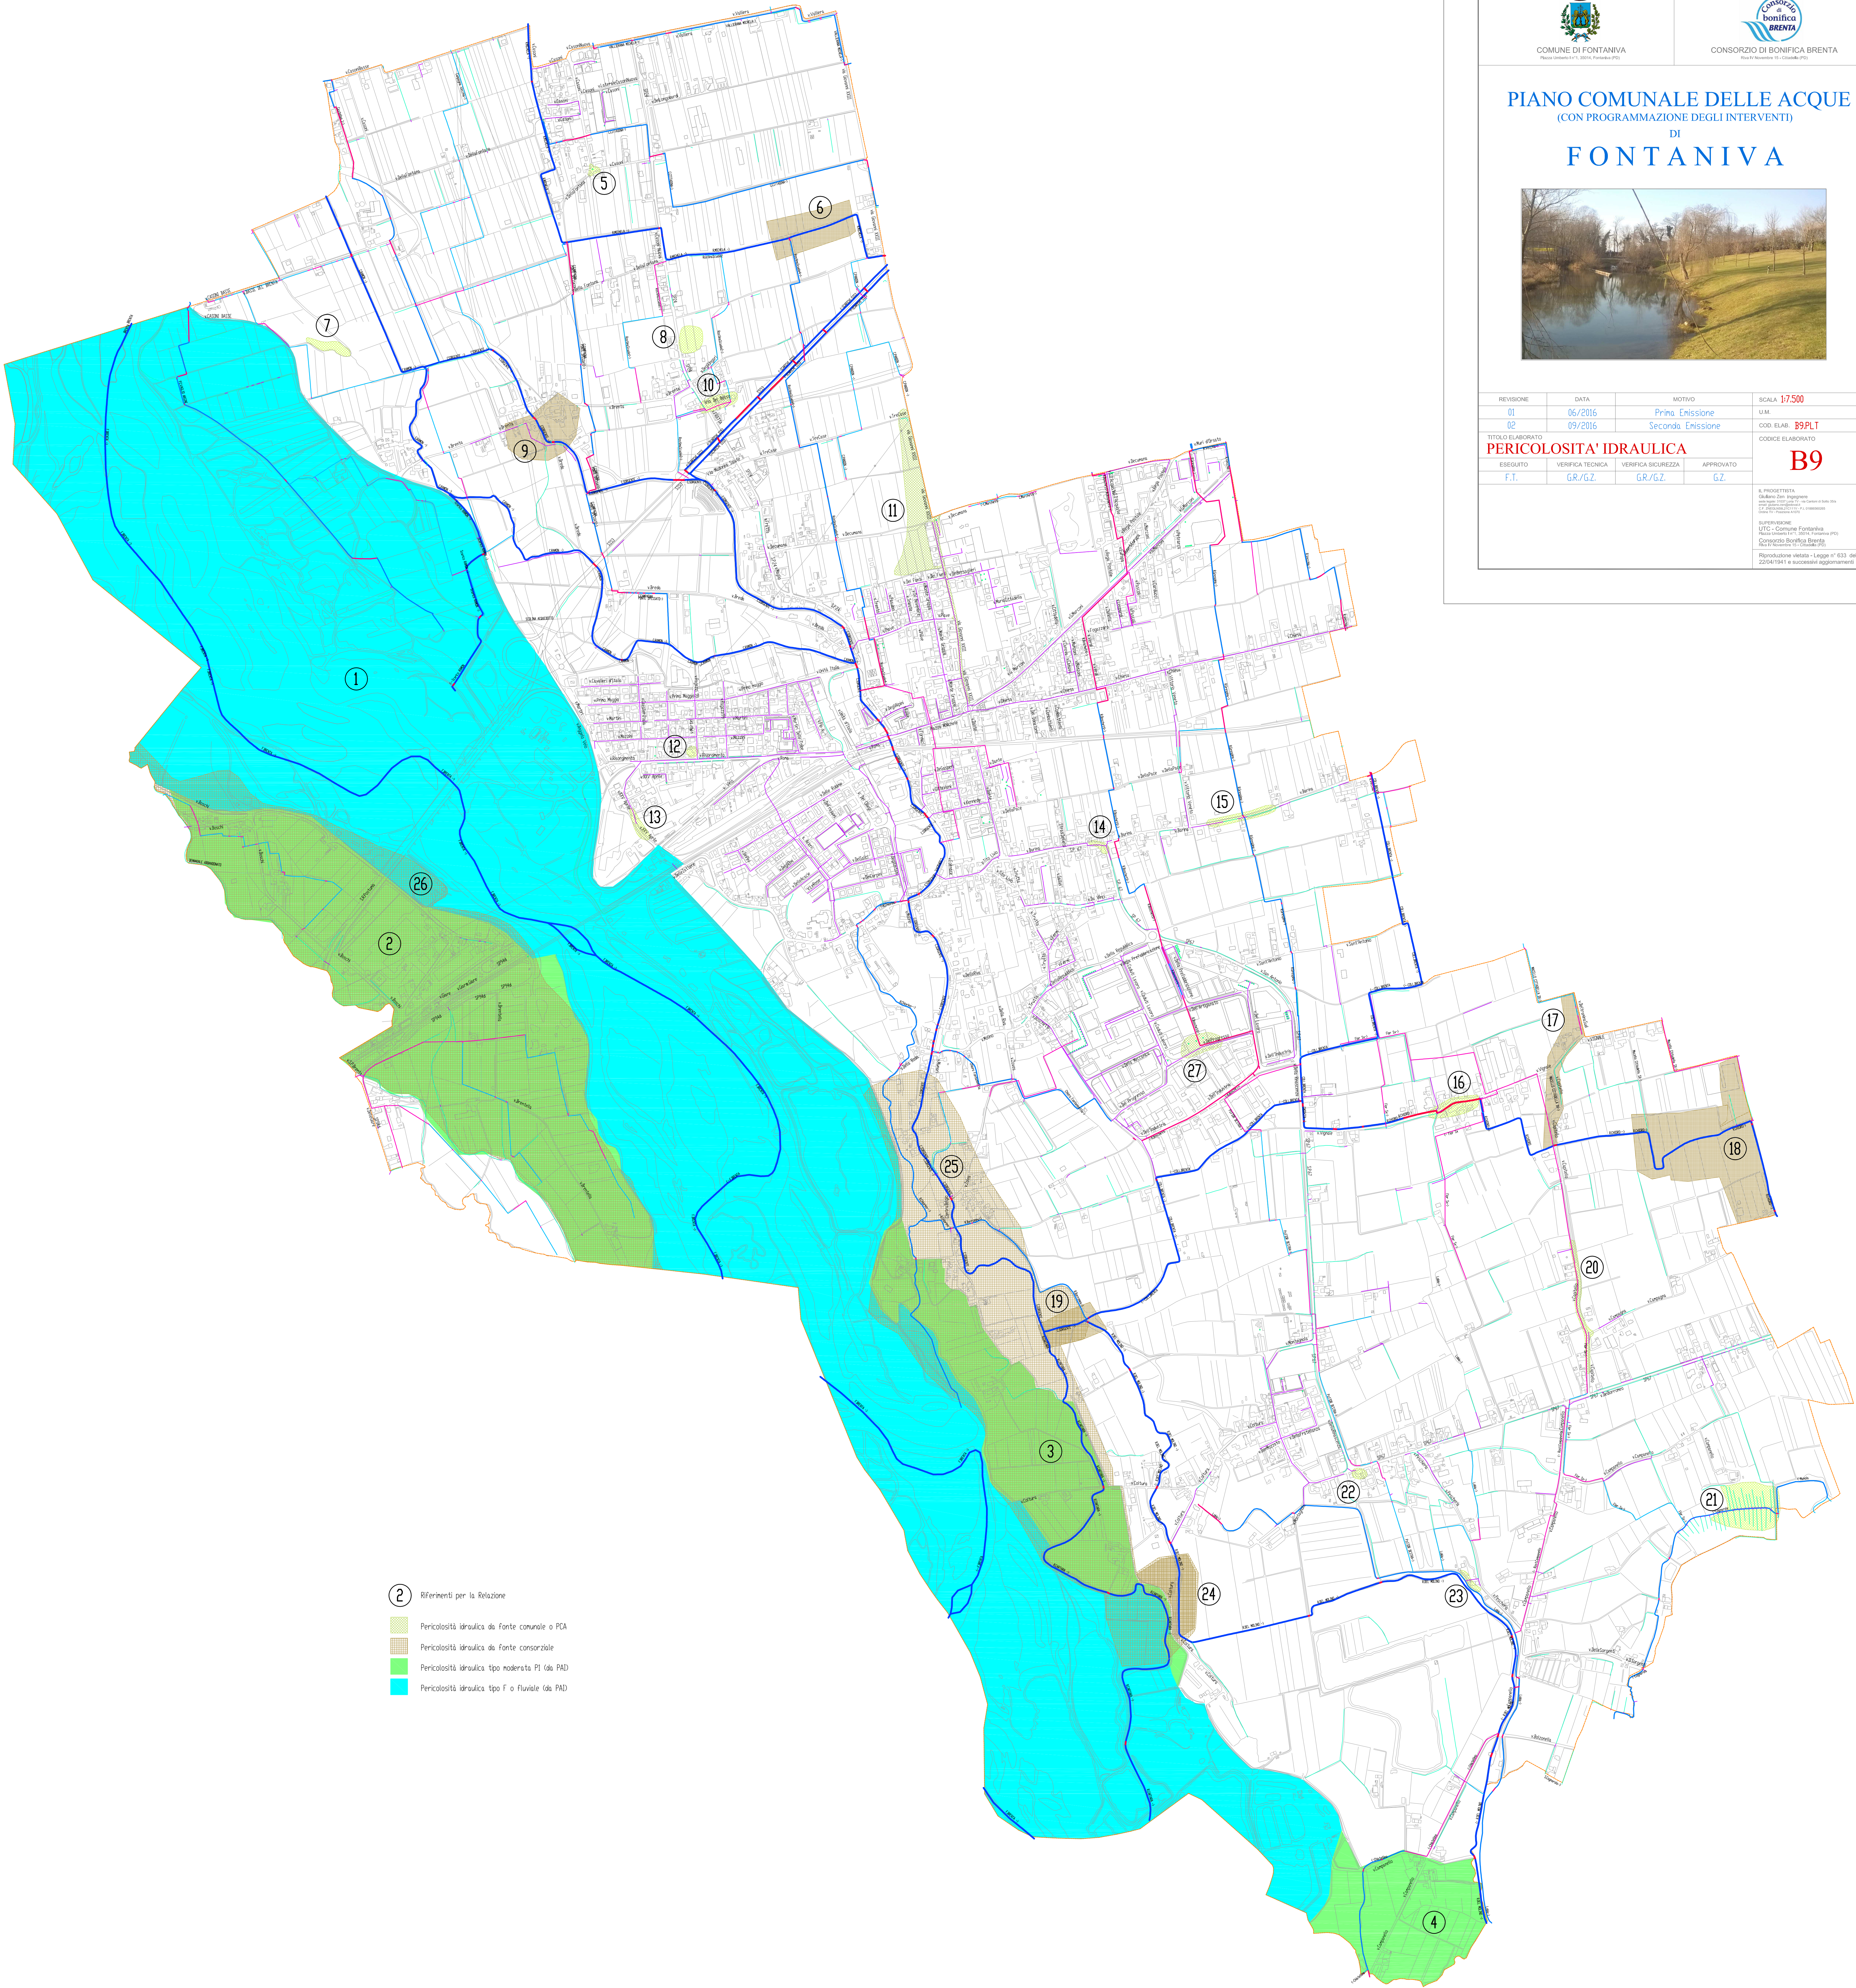

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
Via F.lli Novati 11 - 38014 (PD)

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE
(CON PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
DI
FONTANIVA

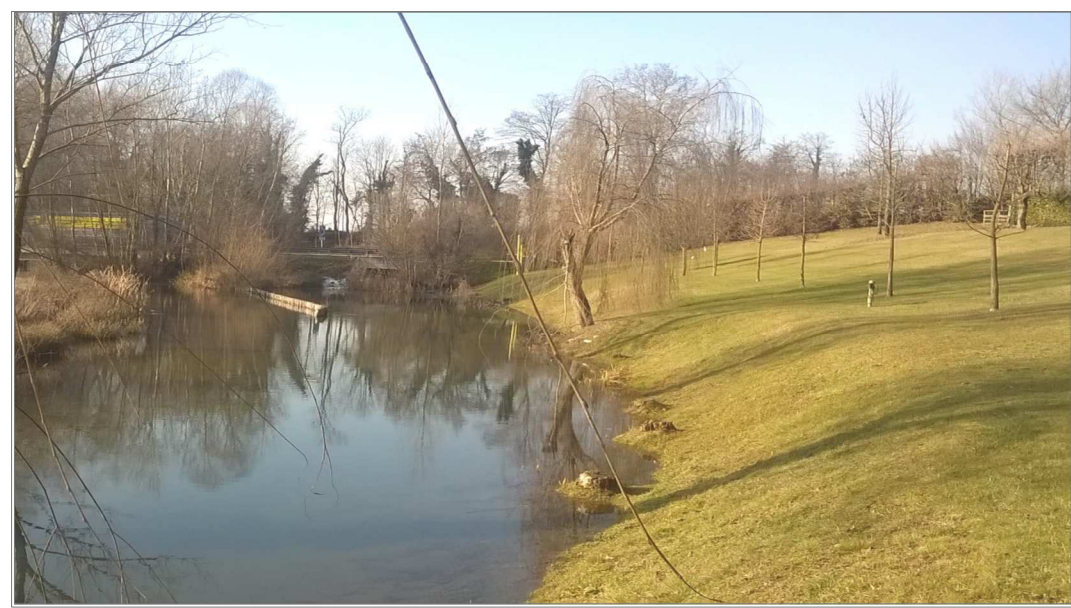

REVISIONE	DATA	MOTIVO	SCALA
01	06/2016	Prima Emissione	1:7.500
02	09/2016	Seconda Emissione	
TITOLO ELABORATO			COORD. ELAB. B9PLT
PERICOLOSITA' IDRAULICA			CODICE ELABORATO B9
ESEGUITO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO
F.T.	GR/GZ.	GR/GZ.	GZ.
IL PROGETTISTA Galliani Zen Ingegneri Via F.lli Novati 11 - 38014 (PD) Tel. 049/8500000 - Fax 049/8500001 E-mail: info@zeningegneri.it			
SUPERVISORE UTIC - Consorzio Fontaniva Via F.lli Novati 11 - 38014 (PD) Consorzio Bonifica Brenta Via F.lli Novati 11 - 38014 (PD)			
Riduzione vista - Legge n° 833 del 22/04/1941 e successivi aggiornamenti			